
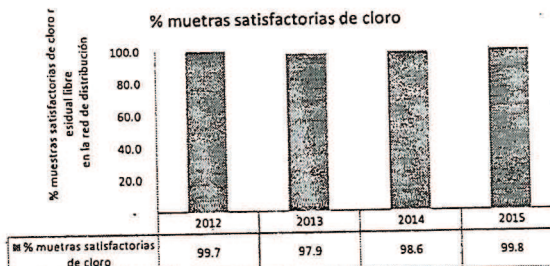
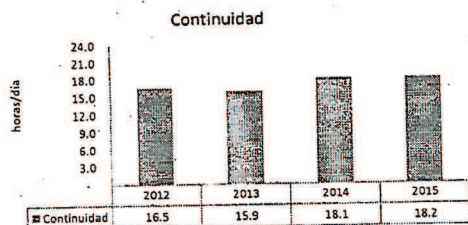
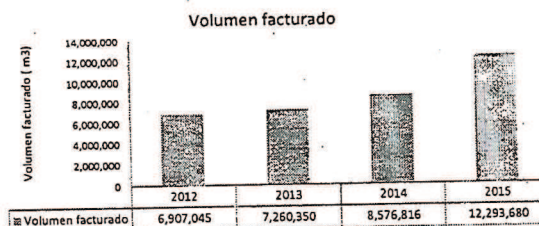
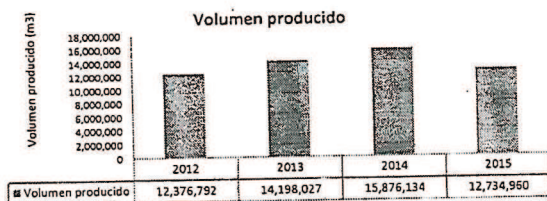
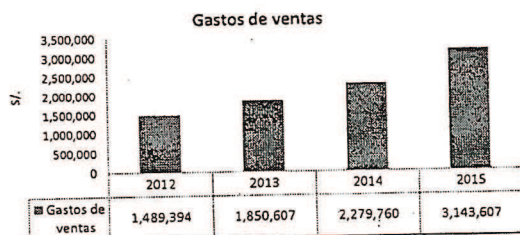
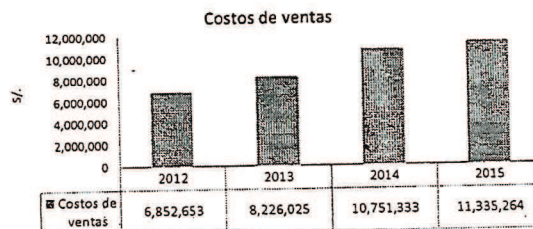
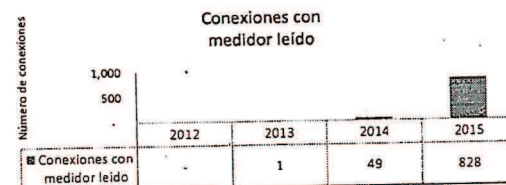
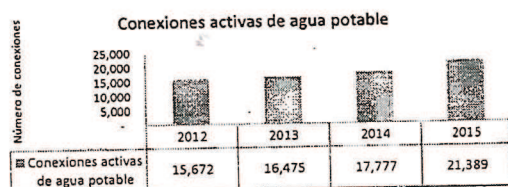


Reporte de indicadores 2015 EMAPACOP S.A.

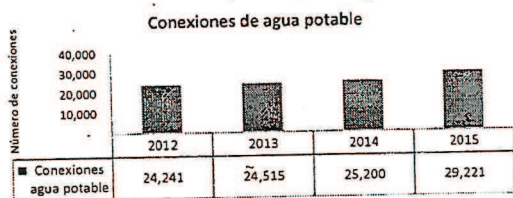

Notas:
i) El contenido de cloro residual libre debe ser mayor o igual a 0.5 mg/L en el 90% de muestras del mes.
ii) Del 10% restante, ninguna muestra debe tener menos de 0.3 mg/L (art. 66 del RCAPCH)
iii) En los casos con menos de 0.5 mg/L se debe hacer análisis bacteriológicos. Si se detectan bacterias coliformes se deben tomar medidas correctivas para garantizar calidad del agua.